

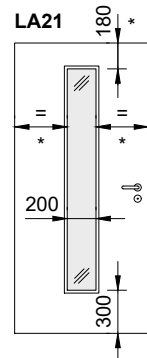
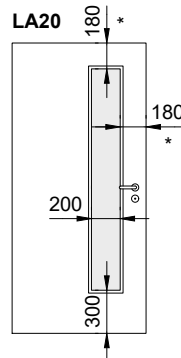
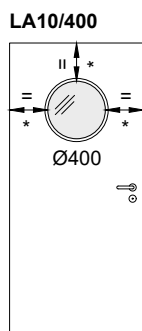
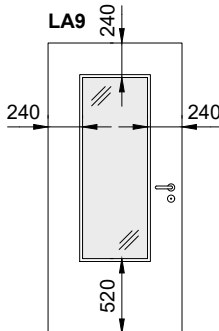
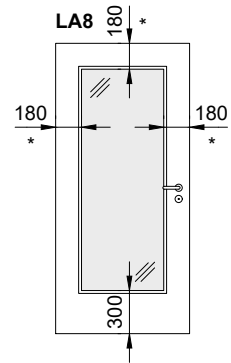
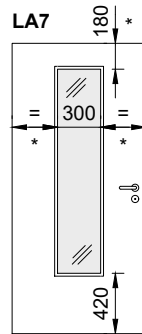
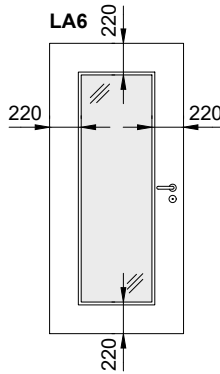
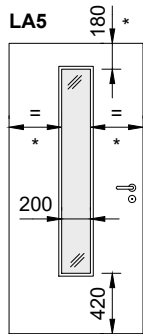
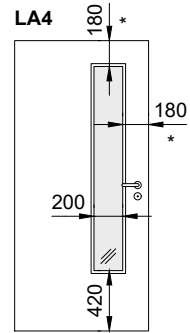
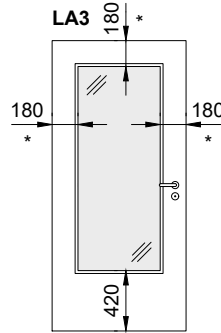
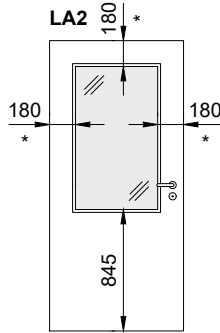


* Die gezeigten Standard-/Mindest-Friesbreiten sind von Aussenkante Türblatt bis Glaslicht angegeben.
 Achtung: bei Türtyp TT-STAR und TT-SUPR ist ein Mindestmass von 215mm einzuhalten (anstatt z.B. 180mm).
 Siehe Detail-Zeichnungen pro Türgruppe/Typ.

Typ LA10/400 (Bullauge)
 Je nach Tür/Verwendung und Verglasungsart einsetzbar.
 Siehe Detail-Zeichnungen pro Türgruppe/Typ.
Typ LA3, LA6, LA8, LA9
 Glasfläche bei Brandschutz prüfen

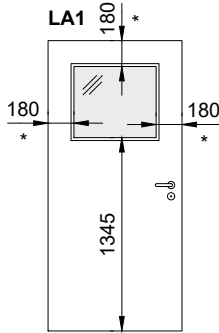

Mehrfachverglasungen



Abstand (X) von Glaslicht zu Glaslicht:
 min. 100mm